


wire mesh 4 มม @ 0.20 m.

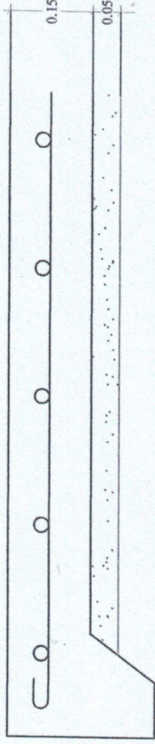

1.50 x 1.50 ม.

ดูแบบขยาย 1

0.00 ม.

ทรายหยาบอัดแน่น

แบบขยาย 1

มาตราส่วน

1 : 50

เกร็ดที่รับน้ำ

ท่อสูบน้ำ ท่อเหล็ก มอก.277-2532 ขนาด ϕ 3 นิ้ว

ท่ออุปโภค ท่อเหล็ก AS TM. มอก. 277 - 2532 หรือ AS3

ปั๊มรับแมอร์ส มาตรฐาน สกิดโนยุโรป หรือเทียบเท่า

มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ ซีท้อ Franklin (10 HP)

ดินเหนียวเพื่อหน้การกด จนถึงระดับกว่าปากบ่อ 10 เมตร.

โครงสร้างกับศูนย์

ท่อกรองน้ำ ขนาด 6" ยาว 12.00 - 15.00 เมตร ตามชั้นทรายที่เจาะพบ

ท่อเหล็กเหนียว ท่อเหล็ก AS TM. มอก. 277 - 2532 หรือ AS3

กรุด้วยกรวดคัดขนาด เหมาะสมกับชั้นทราย และร่องสกรีน โดยไม่ใช้ชั้นที่ไม่น่าเชื่อถือ

โครงสร้างกับศูนย์

ท่อรับทราย ท่อเหล็กเหนียว มาตรฐาน AS TM หรือ ASTM A-53 ขนาด 6" ยาว 6.00 เมตร

รูปตัดบ่อบาดาล

มาตราส่วน

No Scale

400.00 ม.



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการ
ขุดเจาะบ่อบาดาลหรือติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า
บริเวณที่ดินอุตสาหกรรม ตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4

ตำบลบ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

สำรวจ เขียนแบบ

(นายธีรพร วิริยะโท)

นายช่างโยธาชำนาญสูง

ตรวจสอบ

(นายสุวิทย์ วรวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

(นายธีรพร วิริยะโท)

นายช่างโยธาชำนาญสูง

รองปลัด

(นายธีรพร วิริยะโท)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

เห็นชอบ

(นายธีรพร วิริยะโท)

นายช่างโยธาชำนาญสูง

รองปลัด

(นายธีรพร วิริยะโท)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

อนุมัติ

(นายสมชาย ฤกษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

แบบแสดง

เลขที่แบบ

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

/2568